


A — A

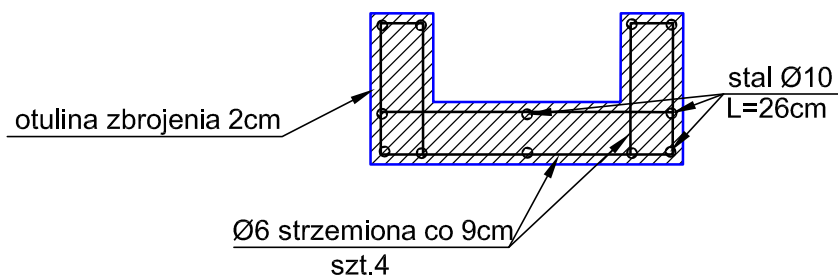

**UWAGA:**

- D - zewnętrzna średnica obudowy zasuwę lub kurka
- po zamontowaniu zasuwę(kurka) w prefabrykacie żelbetowym, po połączeniu go z rurą przewodową i przed zasypaniem wykopu, należy zasuwę(kurek) dokładnie unieruchomić (zaklinować).

 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Ireneusz Życzkowski 18-400 ŁÓDŹ ul. Konstytucji 3 Maja 4/42 tel. (86) 218-25-31 mobile: 695-594-567 REGON 450156211 e-mail: ireneusz.zyczkowski@wp.pl NIP 718-122-65-26</p>		
Lokalizacja	<b>CZERWONKI</b>	Branża sanitarna
Zakres opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA 90PVC	BS
Tytuł rysunku	<b>Podstawa pod zasuwę "HAWLE"</b>	Nr rys. <b>4</b>
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI	Nr str.
Nr upr. specjalność	Bl 121/83 w zakr.proj.sieci i inst.sanitar.	podpis
		data: XII/2016