


Rura przewodowa w rurze osłonowej i przeciskowej (technologia montażu)

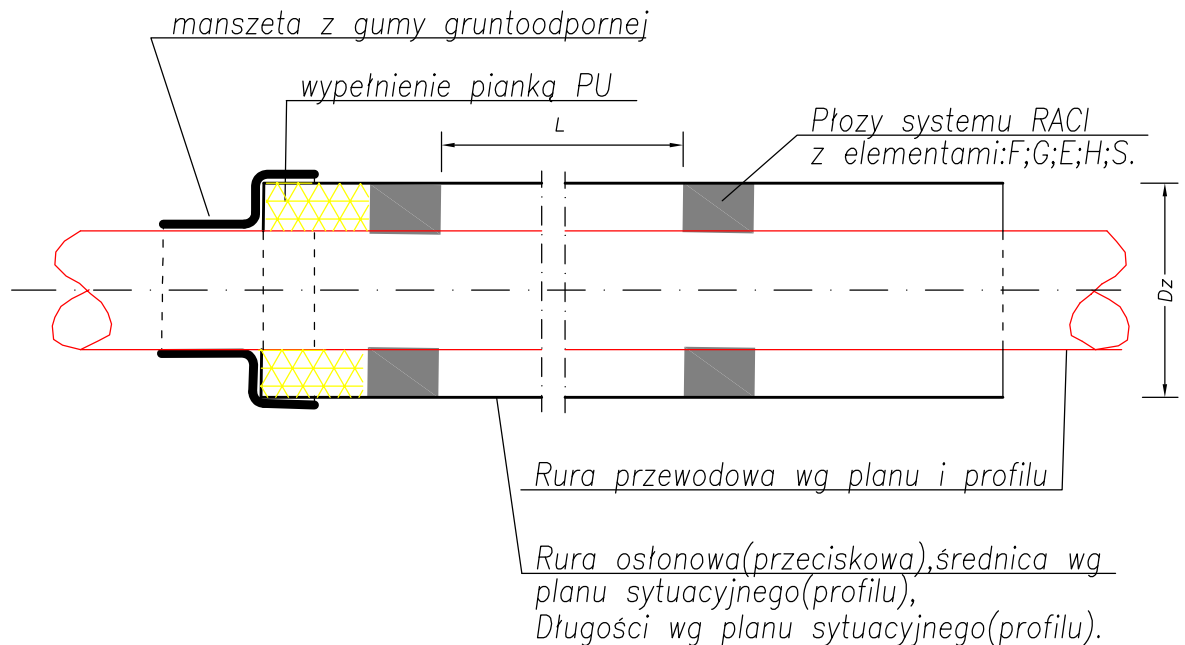

Rura przewodowa Dz [mm]	Rura przeciskowa stalowa DZxe [mm] RP	Rura osłonowa mat.Dzxe [mm] RO	Rodzaj gruntu	L [m]	Płozy(podpory) typ szt/1 pierścień
40	159,0x10,0	PVC110x3,2	piasek	1,0	drewno impregnowane
	159,0x16,0	j.w.	głina		
63	159,0x10,0	PVC160x4,7	piasek	1,0	S – 2szt.
	159,0x16,0	j.w.	głina		
90	219,0x10,0	PVC200x5,9	piasek	1,0	S – 32szt.
	219,0x16,0	j.w.	głina		
110	219,0x10,0	PVC200x5,9	piasek	1,5	F–1szt. G–1szt.
	244,5x16,0	j.w.	głina		
125	244,5x10,0	PVC200x5,9	piasek	2,0	F–1szt. G–2szt.
	244,5x16,0	j.w.	głina		
160	273,0x10,0	PVC250x7,3	piasek	2,0	F–2szt. G–1szt.
	273,0x16,0	j.w.	głina		
180	298,5x10,0	PVC315x9,2	piasek	2,0	F–3szt.
	298,5x16,0	j.w.	głina		

 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Ireneusz Życzkowski 18-400 ŁÓDŹ ul. Konstytucji 3 Maja 4/42 tel. (86) 218-25-31 mobile 695-594-567 REGON 450155211 NP 718-122-65-26 e-mail: ireneusz.zyczkowski@wp.pl</p>		
Lokalizacja	obręb 200403_2.0028 Sośnia dz.87 ;89	kategoria obiektu
Inwestor	GMINA RADZIŁÓW	XXVI
Nazwa	Budowa przyłącza wodociągowego w msc. Sośnia	skala BS
OBIEKT	Przyłącze wodociągowe	Arkusz
TYTUŁ	Rura przewodowa w rurze osłonowej i przeciskowej	Nr rys. 5
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI	Nr str.
Nr upr. specjalność	Bł 121/83 w zakr.projsieci i inst.sanitar.	podpis
		data: XII/2020