


Rura przewodowa w rurze osłonowej i przeciskowej (technologia montażu)

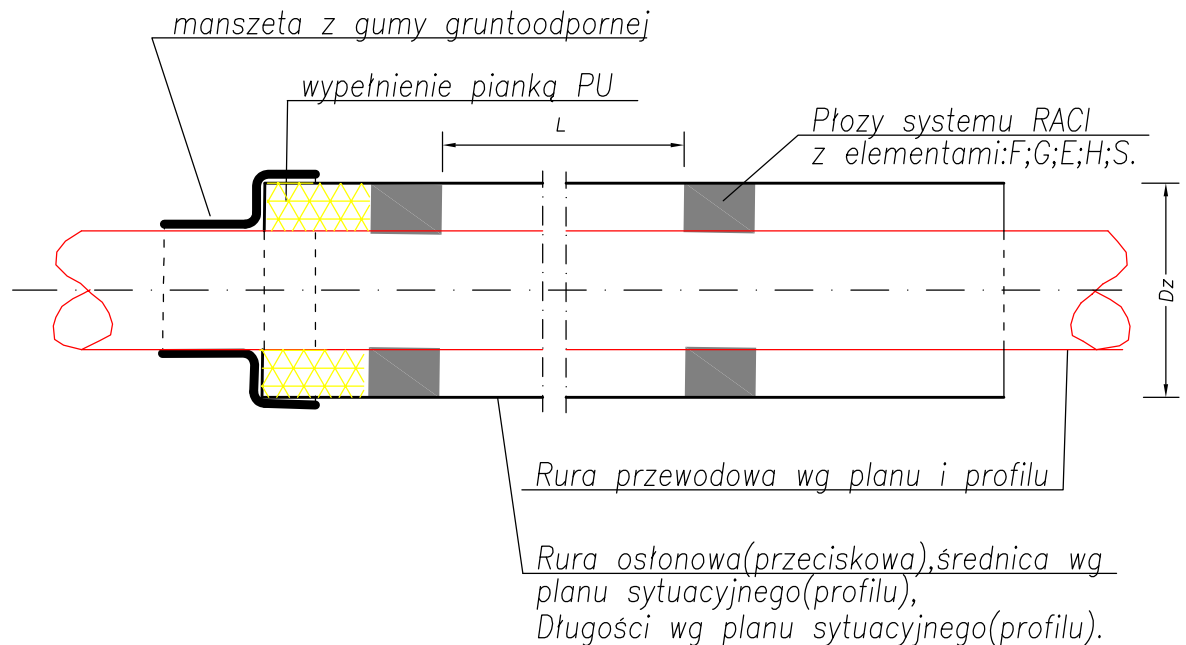

| Rura przewodowa Dz [mm] | Rura przeciskowa stalowa DZxe [mm] RP | Rura osłonowa mat. DZxe [mm] RO | Rodzaj gruntu | L [m] | Płozy (podpory) typ szt./1 pierścień |
|----------------------------|--|--|------------------|----------|--|
| 40 | 159,0x10,0 | PVC110x3,2 | piasek | 1,0 | drewno impregnowane |
| | 159,0x16,0 | j.w. | głina | | |
| 63 | 159,0x10,0 | PVC160x4,7 | piasek | 1,0 | S – 2szt. |
| | 159,0x16,0 | j.w. | głina | | |
| 90 | 219,0x10,0 | PVC200x5,9 | piasek | 1,0 | S – 32szt. |
| | 219,0x16,0 | j.w. | głina | | |
| 110 | 219,0x10,0 | PVC200x5,9 | piasek | 1,5 | F – 1szt. G – 1szt. |
| | 244,5x16,0 | j.w. | głina | | |
| 125 | 244,5x10,0 | PVC200x5,9 | piasek | 2,0 | F – 1szt. G – 2szt. |
| | 244,5x16,0 | j.w. | głina | | |
| 160 | 273,0x10,0 | PVC250x7,3 | piasek | 2,0 | F – 2szt. G – 1szt. |
| | 273,0x16,0 | j.w. | głina | | |
| 180 | 298,5x10,0 | PVC315x9,2 | piasek | 2,0 | F – 3szt. |
| | 298,5x16,0 | j.w. | głina | | |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Ireneusz Życzkowski 18-400 ŁOMŻA ul. Konstytucji 3 Maja 4/42 tel. (86) 218-25-31 mobile 695-594-567 REGON 450155211 NP 718-122-65-26 e-mail: ireneusz.zyczkowski@wp.pl</p> | | |
| Lokalizacja | obręb 200403_2.0028 Sośnia dz.82/1;82/2;83;87 | kategoria obiektu |
| Inwestor | GINA RADZIŁÓW | XXVI |
| Nazwa | Rozbudowa sieci wodociągowej w Sośni wraz z przyłączem | skala BS |
| OBIEKT | Sieć wodociągowa | Stadium: PB |
| TYTUŁ | Rura przewodowa w rurze osłonowej i przeciskowej | Nr rys. 6 Nr str. |
| Projektant | INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI | podpis |
| Nr upr. specjalność | Bł. 121/83 w zakr. proj. sieci i inst. sanitar. | data: XII/2020 |