


"A"

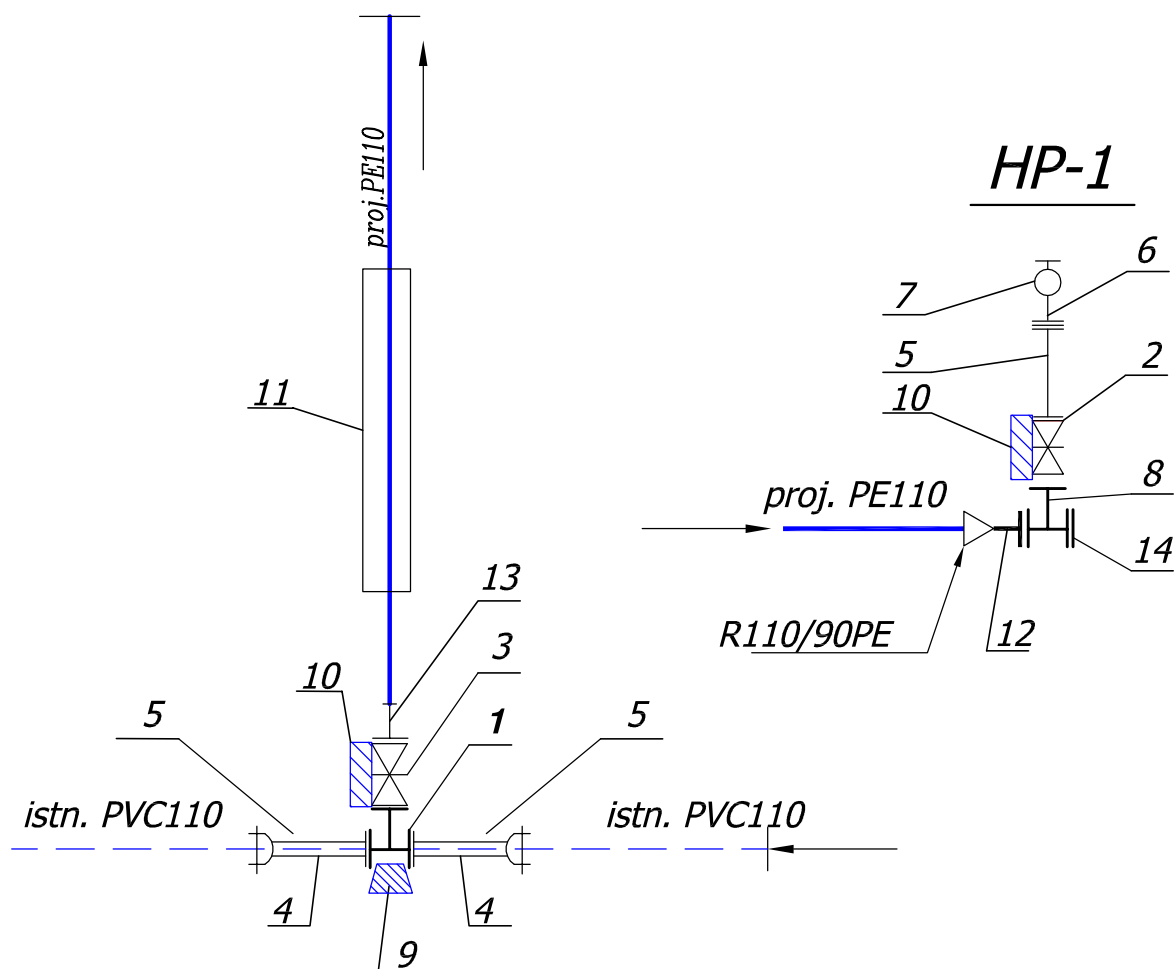

OZNACZENIA

1. Trójnik równoprzelotowy żeliwny kotłownicowy 100/100 – 1szt
2. Zasuwa kołn.DN80;kpl.ze skrzynką uliczną+trzępień zasuw =1szt.
3. Zasuwa kołn.DN100;kpl.ze skrzynką uliczną+trzępień zasuw =1szt.
4. Złącze kiel–kotłownicowe żeliwne Ø100 – 2szt.
- 5 .Kruciec żeliwny kiel–kołn. DN80 L=0,8m – 1szt.
6. Podstawa hydrantu DN80 – 1szt.
7. Hydrant nadziemny P.poż. DN80,głęb. zabudowy 1,8m – szt.1
8. Kolano 2–kołn. ze stopką N80mm – 1szt.
9. Betonowy blok oporowy – 1szt.
10. Podstawa betonowa pod zasuwę (prefabrykat) – 2szt.
11. Rura osłonowa PEHD Ø200; L=8m
12. Tuleja kołn.PEØ90/80 z luźnym kołn. stalowym galwanizowany
13. Tuleja kołn.PEØ110/110 z luźnym kołn. stalowym galwanizowany
14. Zaślepka Ø100

 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Ireneusz Życzkowski 18-400 ŁÓDŹ ul. Konstytucji 3 Maja 4/42 tel. (86) 218-25-31 mobile:695-594-567 REGON 46015211 NIP 718-122-65-26 e-mail: ireneusz.zyczkowski@ppu.pl</p>		
Lokalizacja	obręb 200403_2.0028 Sośnia dz.82/1;82/2;83;87	kategoria obiektu
Inwestor	GINA RADZIŁÓW	XXVI
Nazwa	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sośni wraz z przyłączem	skala BS
OBIEKT	Sieć wodociągowa	Stadium: PB
TYTUŁ	Schemat węzła	Nr rys. 5
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCHKOWSKI	Nr str.
Nr upr. specjalność	BŁ 121/83 w zakr.proj.sieci i inst.sanitar.	podpis
		data: XII/2020