



"A"

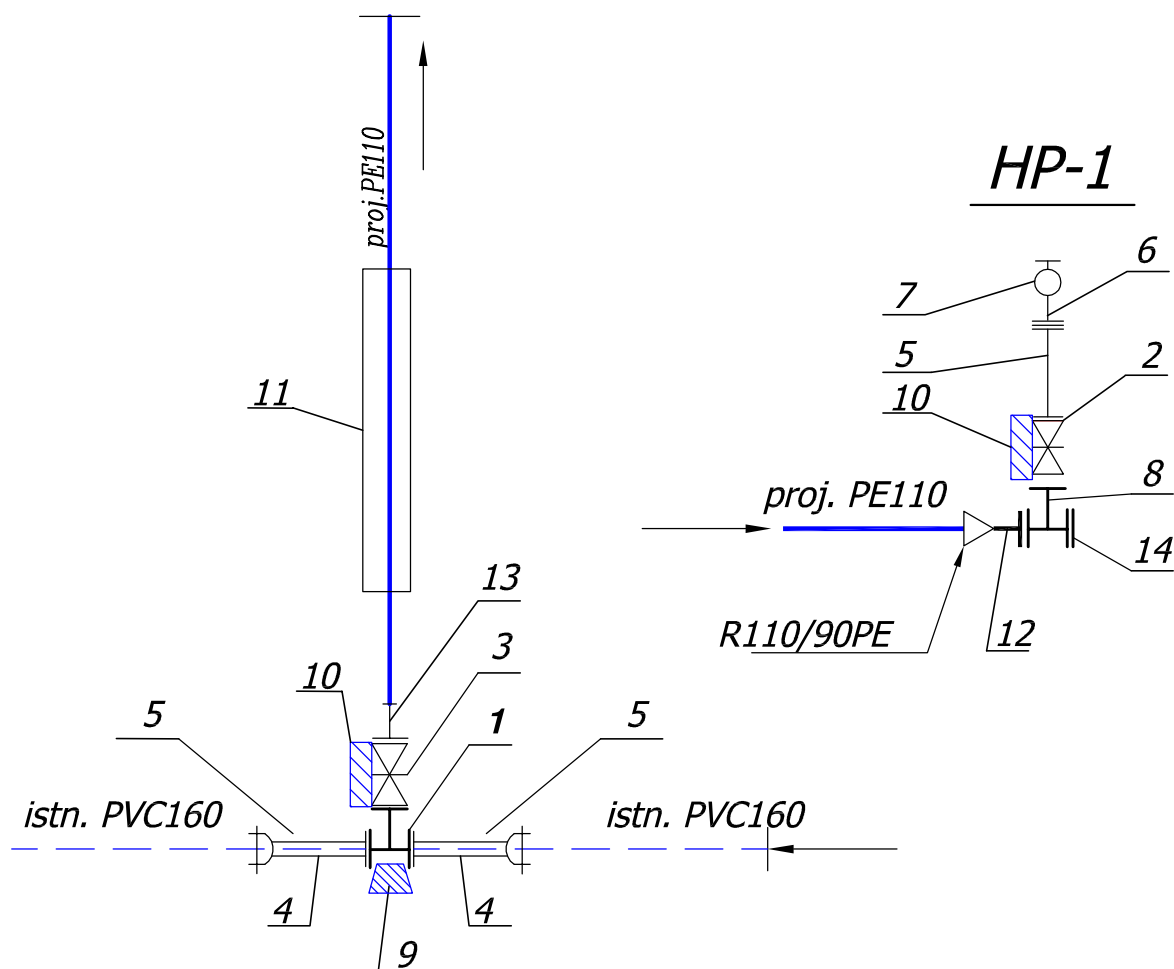

OZNACZENIA

1. Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy 150/100 – 1szt
2. Zasuwa kołn. DN80; kpl. ze skrzynką uliczną + trzpień zasuwy = 1szt.
3. Zasuwa kołn. DN100; kpl. ze skrzynką uliczną + trzpień zasuwy = 1szt.
4. Złącze kołnierzowe żeliwne Ø150 – 2szt.
5. Kruciec żeliwny 2-kołn. DN80 L=0,8m – 1szt.
6. Podstawa hydrantu DN80 – 1szt.
7. Hydrant nadziemny P. poż. DN80, głęb. zabudowy 1,8m – 1szt.
8. Kolano 2-kołn. ze stopką N80mm – 1szt.
9. Betonowy blok oporowy – 2szt.
10. Podstawa betonowa pod zasuwę (prefabrykat) – 2szt.
11. Rura osłonowa PEHD Ø200; L=5m
12. Tuleja kołn. PE Ø90/80 z luźnym kołn. stalowym galwanizowany
13. Tuleja kołn. PE Ø110/110 z luźnym kołn. stalowym galwanizowany
13. Zaślepka Ø100

 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Ireneusz Życzkowski 18-400 ŁÓDŹ ul. Konstytucji 3 Maja 4/42 tel. (86) 218-25-31 mobile 695-594-567 REGON 460152111 NIP 718-122-65-28 e-mail: ireneusz.zyczkowski@ppu.pl</p>		
Lokalizacja	Radziłów dz. 1612; 915 Dębówka dz. 62	kategoria obiektu
Inwestor	GINA RADZIŁÓW	XXVI
Zakres opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	skala BS
OBIEKT	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dębówce	Stadium: PB+PW
Tytuł rysunku	Schematy węzłów	Nr rys. 3
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCHKOWSKI	Nr str.
Nr upr. specjalność	BŁ 121/83 w zakr. proj. sieci i inst. sanitar.	podpis
		data: VII/2020