



RZUT PIWNICY

1:50

OZNACZENIA:

- przewody zasilające centralnego ogrzewania
- przewody powrotne centralnego ogrzewania
- zabezpieczenie ogniochronne na granicy stref p.poż. - masa ogniochronna
- grzejnik łazienkowy drabinka
- grzejnik stalowy płytowy

Szczegół montażu armatury na odejściu od pionu

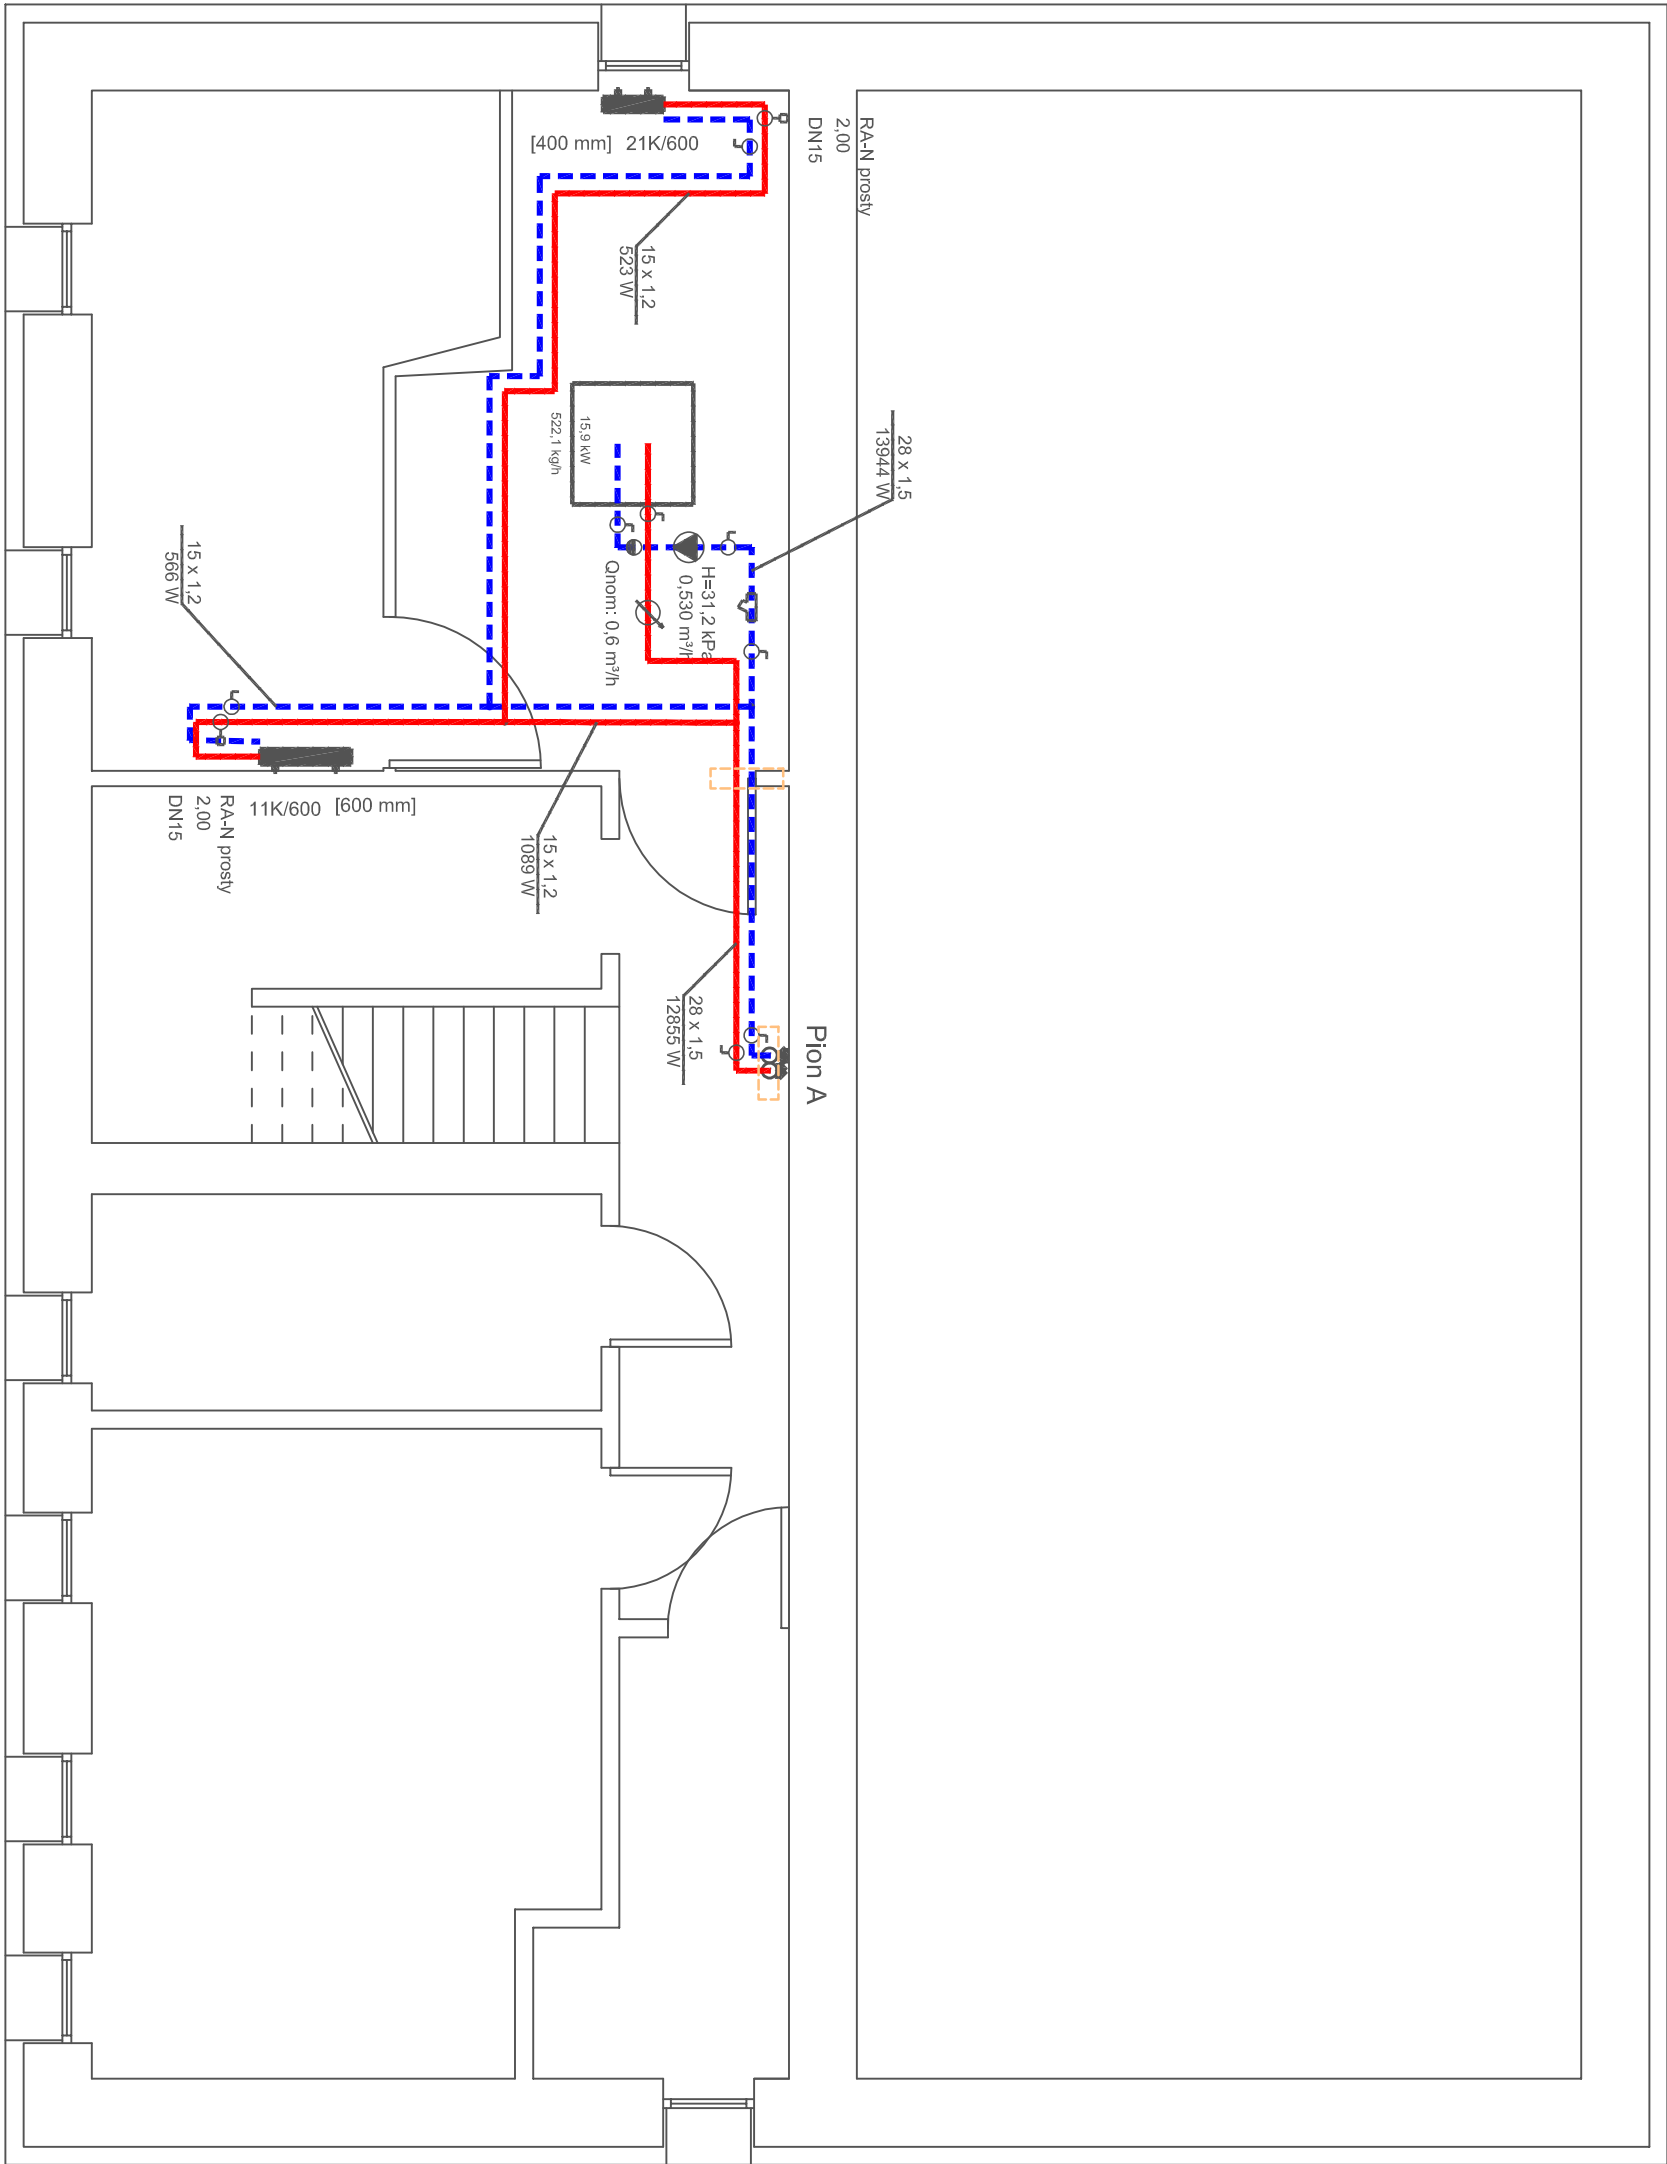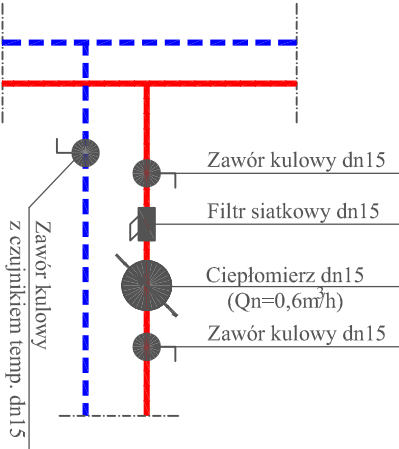

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA
PROMLECZ SP. Z O.O.
15-950 BIAŁYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28

TEMAT:	Projekt centralnego ogrzewania w budynku posterunku Policji w Radziłowie			
INWESTOR:	Gmina Radziłów, Plac 500-lecia 14 , 19-213 Radziłów			
ADRES INWESTYCJI:	ul. Karwowska 28, 19-213 Radziłów dz. nr 148/6	NR PROJEKTU: 1/08/2019		
		BRANŻA: Sanitarna		
NAZWA RYS.:	Rzut piwnicy - projekt c.o.	STADIUM: PW	NR RYS.: 5	
		SKALA: 1:50		
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Łukowski	PDL/0141/POOS/13	sierpień 2019r	
OPRACOWAŁ:	inż. Robert Onopa		sierpień 2019r	