


RZUT KOTŁOWNI

1:50

OZNACZENIA:

- przewody zasilające centralnego ogrzewania
- przewody powietrne centralnego ogrzewania
- zabezpieczenie ogniochronne na granicy stref p.poż. - masa ogniochronna
- grzejnik łazienkowy drabinka
- grzejnik stalowy płytowy
- zawór kulowy
- filtr siatkowy
- pompa
- zawór zwrotny
- termometr
- manometr

UWAGA:
w najniższym punkcie instalacji należy wykonać odwodnienie zaworami dn15

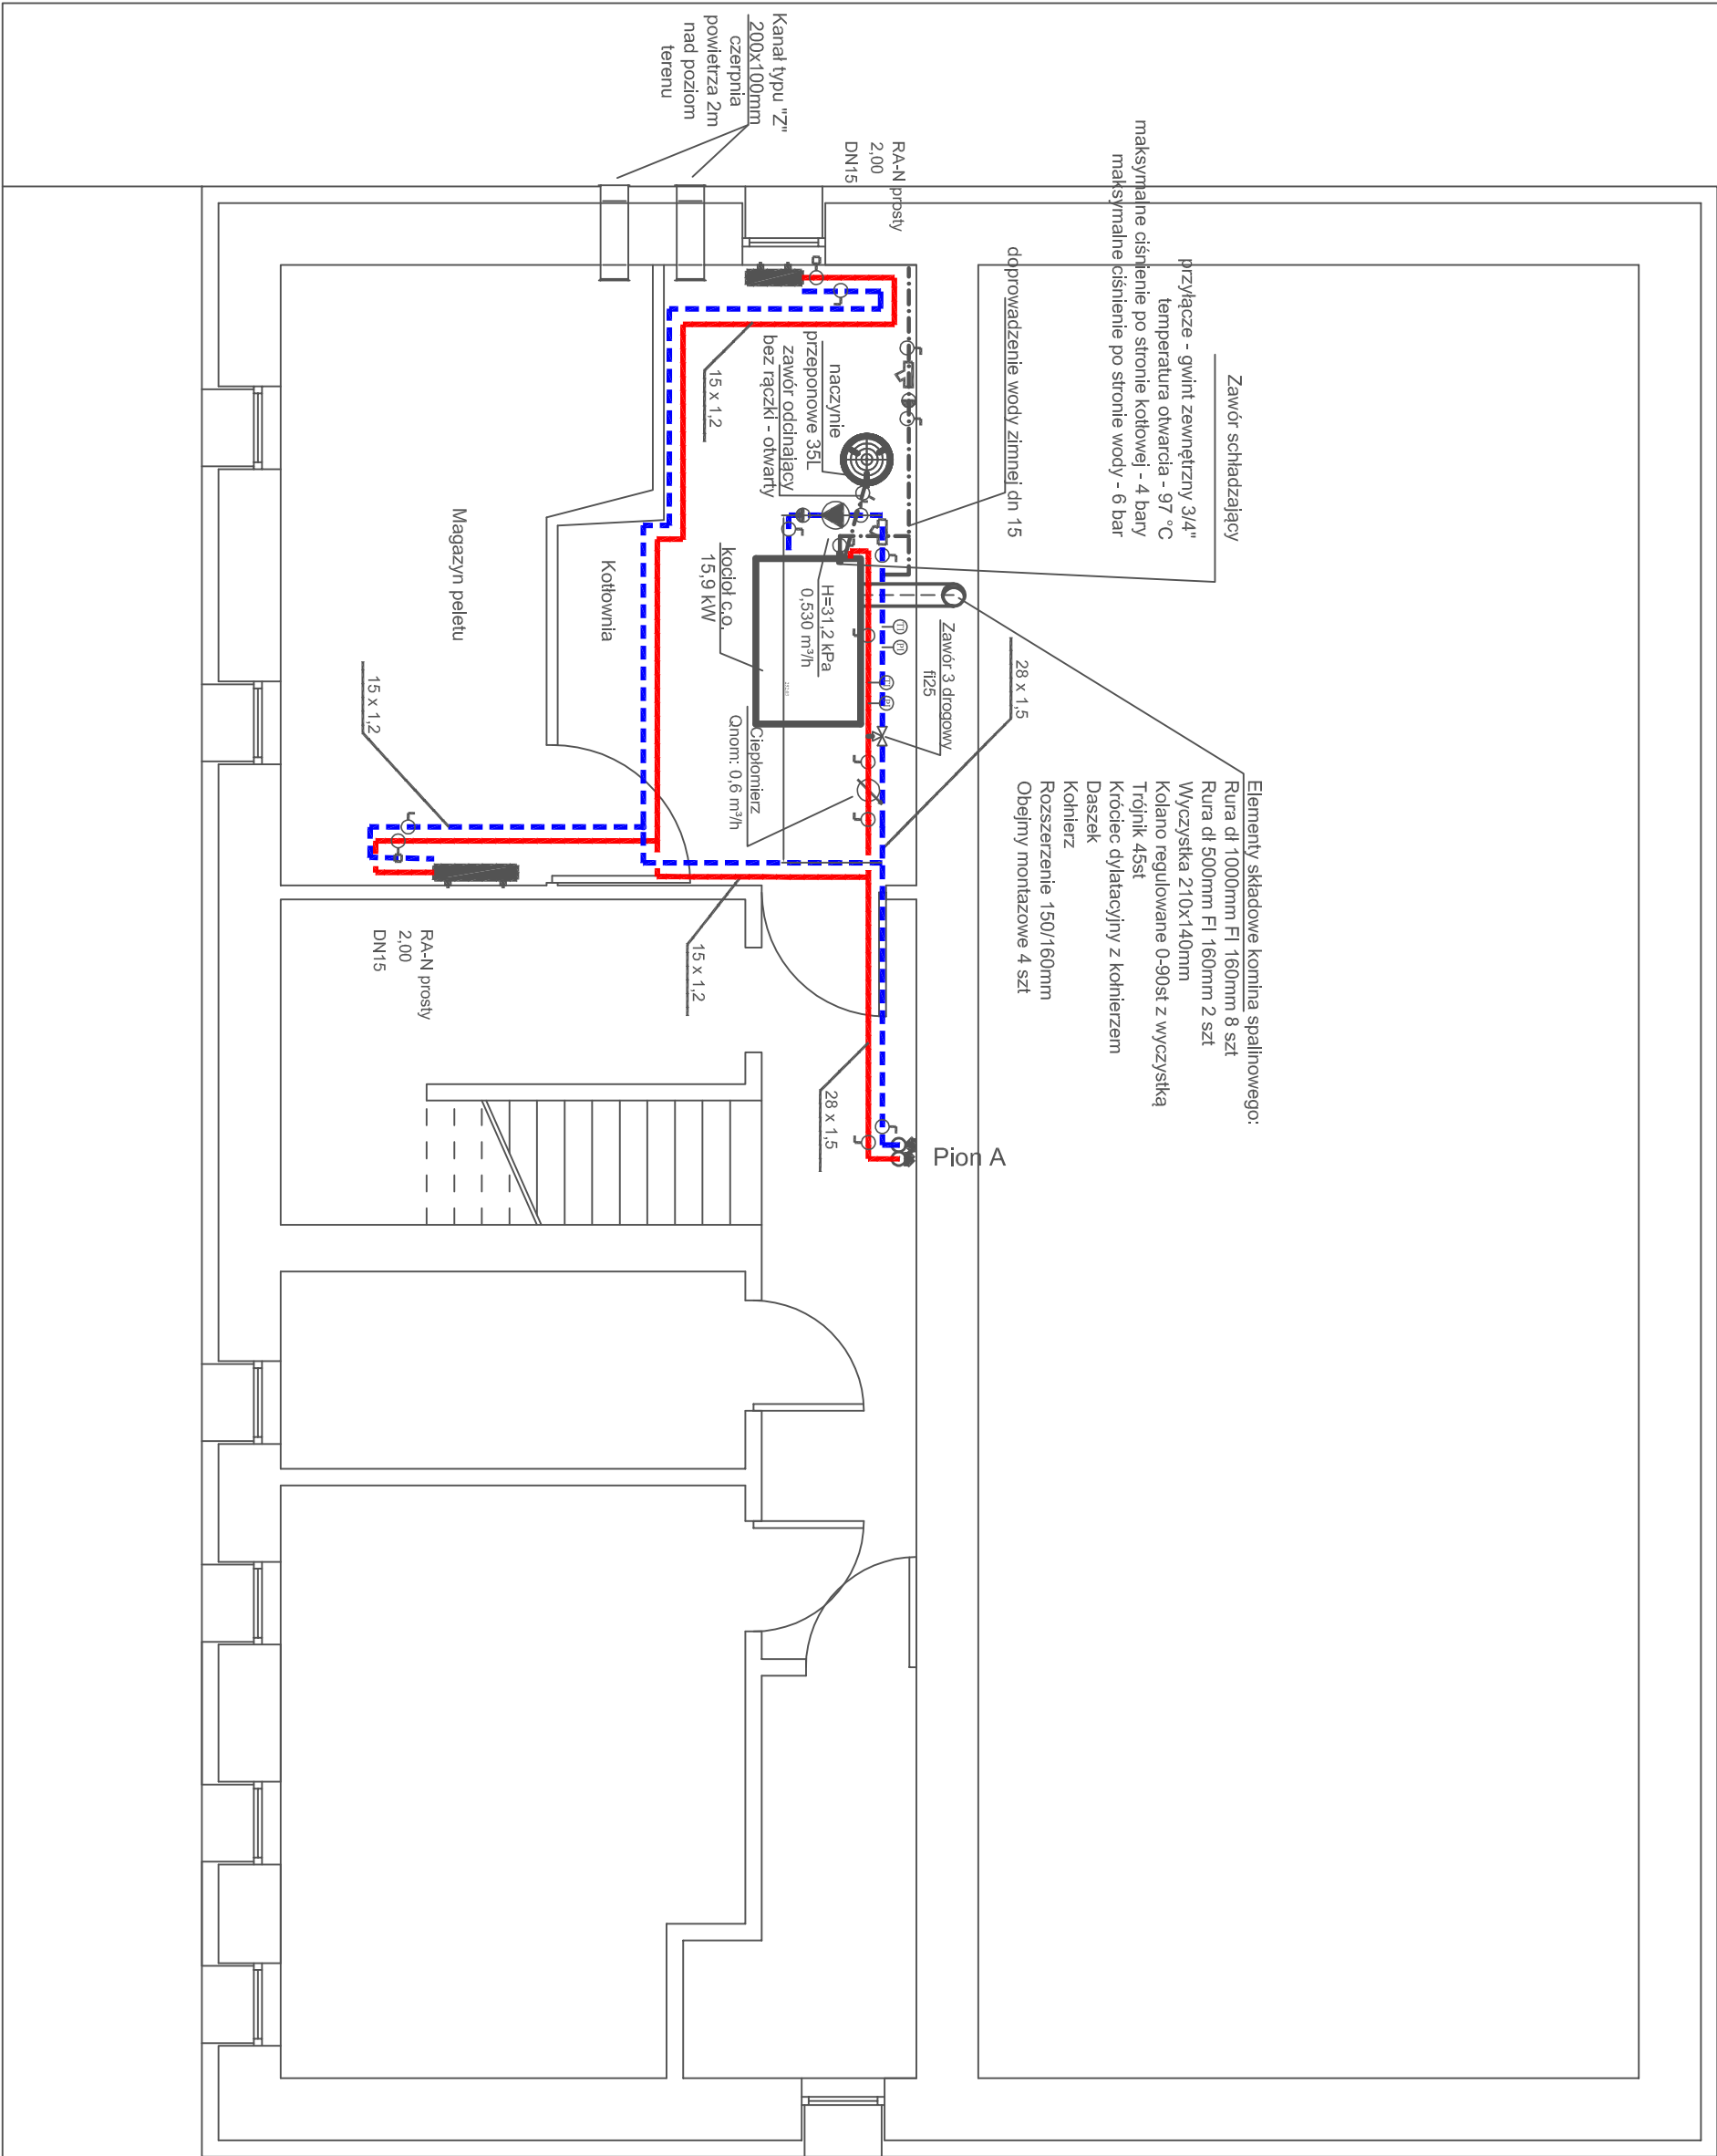

<div><div><div></div><div>PROMLECZ</div></div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA PROMLECZ SP. Z O.O. 15-950 BIAŁYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28</div></div>			
TEMAT:	Projekt centralnego ogrzewania w budynku posterunku Policji w Radziłowie		
INWESTOR:	Gmina Radziłów, Plac 500-lecia 14 , 19-213 Radziłów		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Karwowska 28, 19-213 Radziłów dz. nr 148/6	NR PROJEKTU: 1/08/2019 BRANŻA: Sanitarna	NR RYS.: 10
NAZWA RYS.:	Rzut kotłowni	STADIUM: PW SKALA: 1:50	
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Łukowski	PDL/0141/POOS/13	sierpień 2019r
OPRACOWAŁ:	inż. Robert Onopa		sierpień 2019r